


Стальные трубы для топлива, DN40  
NPT 1-1/2, длина резьбы больше 30

DN20 оцинкованные трубы,  
R3/4" трубопроводы для кабелей

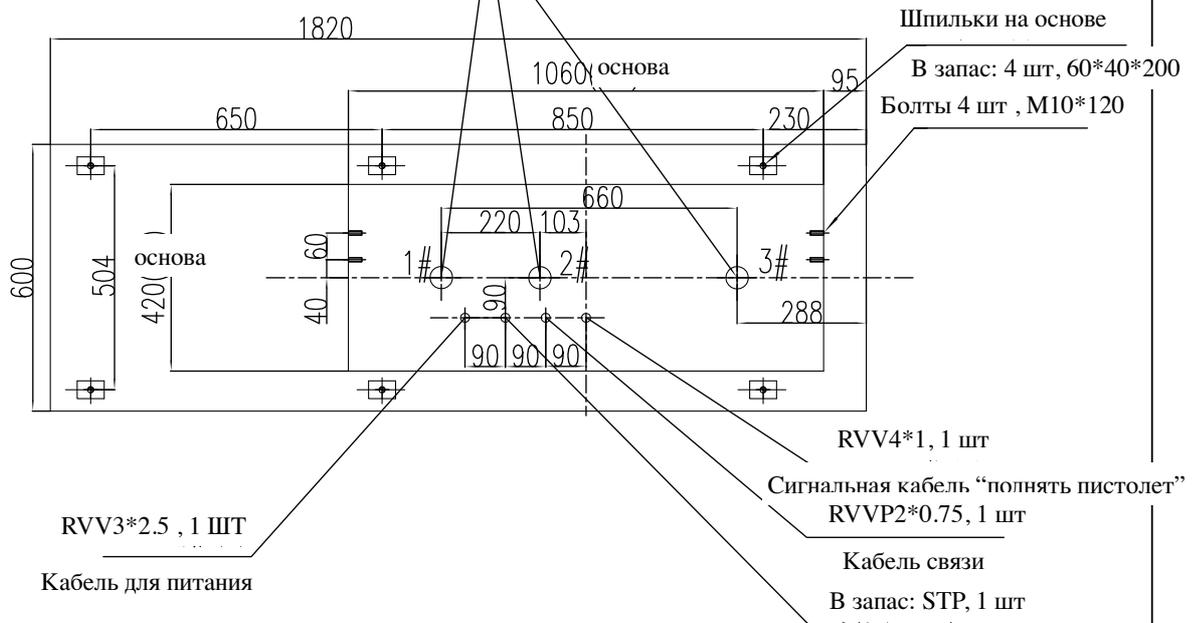

- 说明:
1. 开机信号线、电源线、网线及通讯线均留出地面线2.0m.
  2. 为避免管路内油流出现严重汽化、产生气阻, 与油罐相连接的进油管、通气管横管均应坡向油罐, 其坡度不应小于2%; 建议进油管线的埋地深度宜为300mm, 请根据当地夏季的地面温度适当调整。
  3. 地坑侧立面上的M10螺栓用以安装切断阀固定支架。

					SK65QF632K		
SK65QF632K地基图					图样标记	重量	比例
							1:15
标记	处数	更改文件号	签字	日期	共 1 张 第 1 张		
设计	罗功波	标准化			北京三盈联合石油技术有限公司		
绘图	张晋鹏	审定					
审核							
工艺		日期	20190813				